Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Серия 4.900-9 вып. 1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А1Б310.000–			Примечание
					–	01	02	
				Документация				
А3			А1Б310.000 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	
				Сборочные единицы				
А4		1	А1Б308.010–06	Кронштейн	1			
			–07	Кронштейн		1		
			–08	Кронштейн			1	
				Детали				
А4		2	А1Б289.002–02	Прокладка	3	3		
			–03	Прокладка			3	
		3	–09	Прокладка	3			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	А1Б310.000			
Разраб.		Шершакова		VI-83	Опора для вертикальных трубопроводов с сопровождением к кирпичной или бетонной стене Dн25-200.	Лит.	Лист	Листов
Пров.		Крупник				И	1	3
Рук.гр.		Крупник				Госстрой СССР САНТЕХПРОЕКТ г. Москва		
Н.контр.		Литвак						
Утв.		Спивак						

Копировал Формат А4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А1Б310.000–			Примечание
					–	01	02	
А4		3	А1Б289.002–10	Прокладка		3		
			–11	Прокладка			3	
А4		4	А1Б308.002–02	Упор	9			
			–03	Упор		9		
			–04	Упор			9	
А3		5	А1Б310.001	Сопровождение	1			
			–02	Сопровождение		1		
			–04	Сопровождение			1	
		6	–01	Сопровождение	1			
			–03	Сопровождение		1		
			–05	Сопровождение			1	
А4		7	А1Б310.002	Уголок	2			
			–01	Уголок		2		
			–02	Уголок			2	

Лист

Северо-Западный завод металлоконструкций – http://www.szzmk.ru

Серия 4.900-9 Вып. 1

Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б310.000-			Примечание
		-	01	02	
	Стандартные изделия				
	Болт М10х20.36 ГОСТ7798-70	6	6		
	Болт М12х25.36 ГОСТ7798-70			6	
	Гайка М10.4 ГОСТ5915-70	6	6		
	Гайка М12.4 ГОСТ5915-70			6	
	Скобы ОСТ36-17-77				
	СО-125	3			
	СО-160		3		
	СО-200			3	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Формат | Зона | Пов.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

А14Б310 000

Лист 3

Копировал: СУ

Формат А4

А14Б310.002



Обозначение	Размеры, мм		Материал	Масса, кг
	H*	L1		
А14Б310.002	40	125-1	Уголок $\frac{Б\text{-}63\times40\times5\ ГОСТ8510\text{-}72}{ВСт3пс\text{-}3\text{-}I\ ГОСТ535\text{-}79}$	0,48
-01	50	140-1	Уголок $\frac{Б\text{-}75\times50\times5\ ГОСТ8510\text{-}72}{ВСт3пс3\text{-}I\ ГОСТ535\text{-}79}$	0,67
-02	56	195-1,3	Уголок $\frac{Б\text{-}96\times56\times5{,}5\ ГОСТ8510\text{-}72}{ВСт3пс3\text{-}I\ ГОСТ535\text{-}79}$	1,2

* Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шершакова		VI-83
Пров.		Крупник		
Рук. гр.		Крупник		
Гл. спец.		Вайнберг		
Н. контр.		Литвак		
Утв.		Сливак		

А14Б310002

Уголок

Лит. И | Масса см. табл. | Масшт. —

Лист | Листов 1

Смотри таблицу.

Госстрой СССР
Сантехпроект
г. Москва

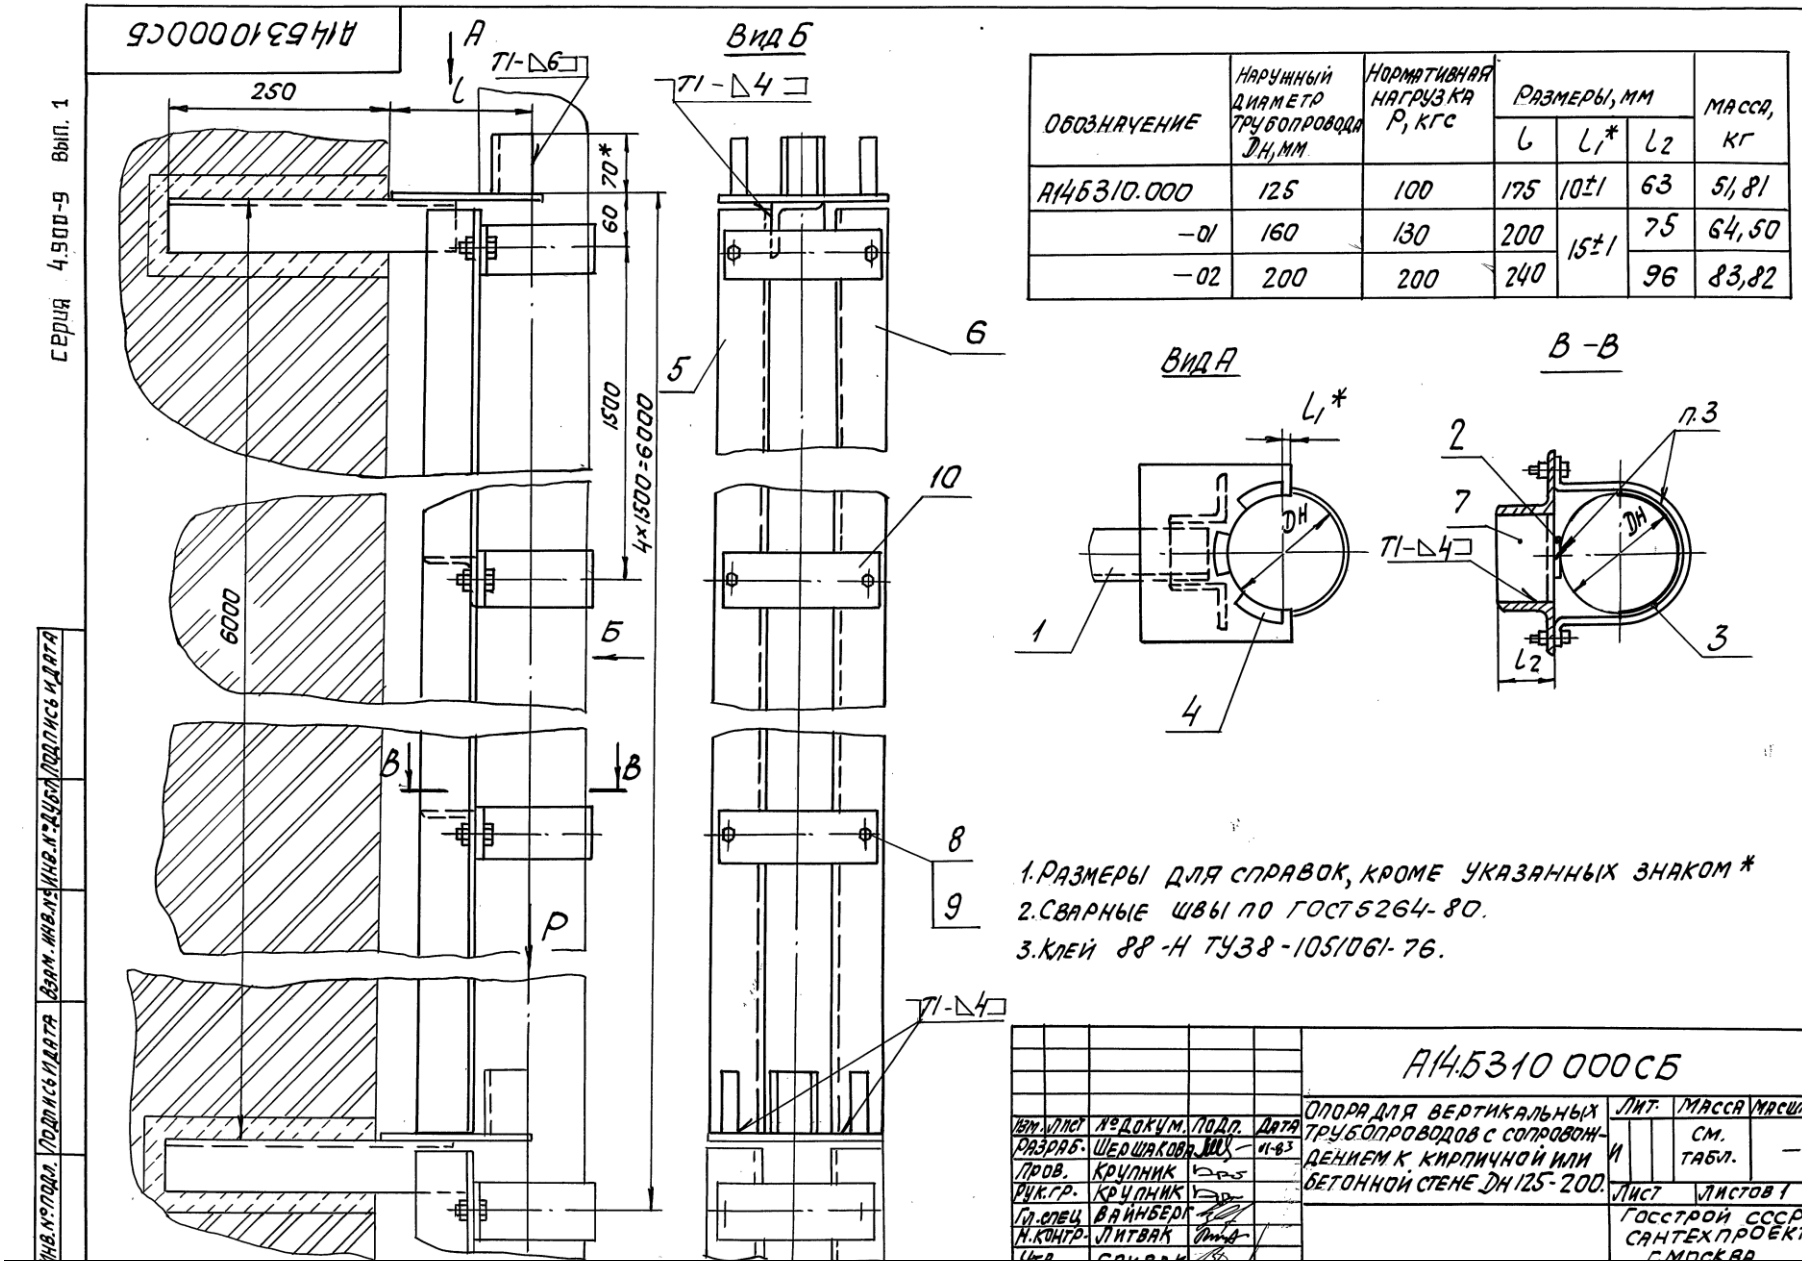

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Дн, мм	Нормативная нагрузка P, кгс	Размеры, мм			Масса, кг
			L	L_1*	L_2	
А14Б310.000	125	100	175	10±1	63	51,81
-01	160	130	200	15±1	75	64,50
-02	200	200	240		96	83,82